



更換升降機 工程期間的火警預警

CONNECTED BUILDING SAFETY

及早發現煙霧，立即通知現場、保安及工程負責人，盡快核實和按程序處理


IOT 火警偵測及緊急警報系統
專為升降機改造及現代化工程
作業環境而設計



型號: 88S2NB11

獨立式電池
供電煙霧感應器

協助監測正在進行工程的區域

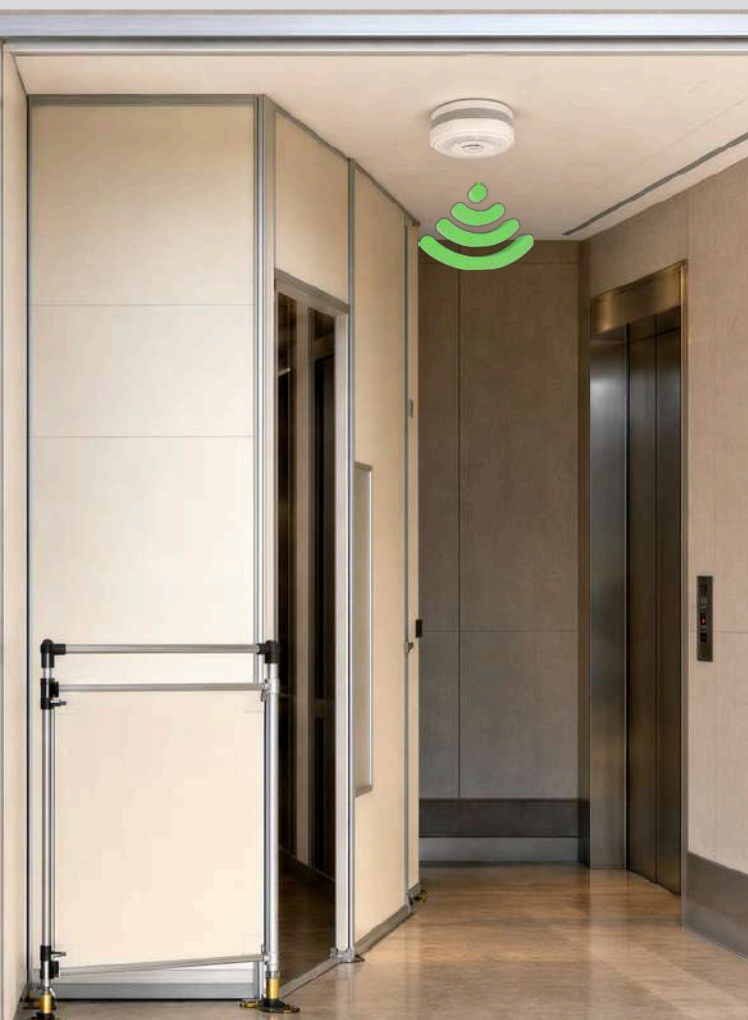

偵測

在升降機工程區、機房及重要通道安裝感應器，偵測煙霧和溫度

通知

- 一旦出現警報，監測箱會發出聲音及燈光提示，提醒附近人員。
- 保安中心的警報監測箱會提供聲音及視覺警示，管理平台會發出WhatsApp 信息至負責人

到場處理

系統將狀態及警報發送到監測平台，按設定通知相關人員。



系統監測及可視化平台

設於保安崗位的警報監測箱(可選項目)，
配備蜂鳴器及視覺警報提示。

更換升降機工程期間的火警預警

IOT 火警偵測及緊急警報系統

專為升降機改造及現代化工程作業環境而設計



探測器在工程範圍內偵測到異常溫度及煙霧時，會啟動警報程序。



探測器會以聲音及燈光提示附近人員。同時，警報訊息會傳送至監測平台。



保安中心的警報監測箱會提示當值保安人員。系統亦可按設定向工程承辦商主管及指定負責人發送訊息，例如透過 WhatsApp 通知。



相關人員應盡快到場，判斷是否有煙霧、火警或其他異常情況，並依照大廈管理、工程安全及緊急應變程序處理。

IOT 火警偵測及緊急警報系統



獨立式電池
供電煙霧探測器
型號: 88S2NB11



可視化平台



可選項目
安裝於保安中心的報警面板
型號: 88S2NB11-AP

技術規格

獨立式電池供電煙霧探測器

通訊方式	NB-IoT
型號	H6-S
尺寸	102mm x 42.5mm
安裝方式	牆身安裝或天花安裝
電源	DC 3.0V
電池種類	CR17505 (3V)
電池壽命	3 年
操作環境	溫度: -10°C~65°C 濕度: ≤99% (在非空調空間內，且不會產生冷凝) ≤95% (在空調空間內，且不會產生冷凝)
防護等級	IP31
報警方式	聲音 (距離 3 米時不低於 85 dB) 及 燈光



(852) 9238 0703

| rgt@rec-eng.com |

www.rec-gt.com